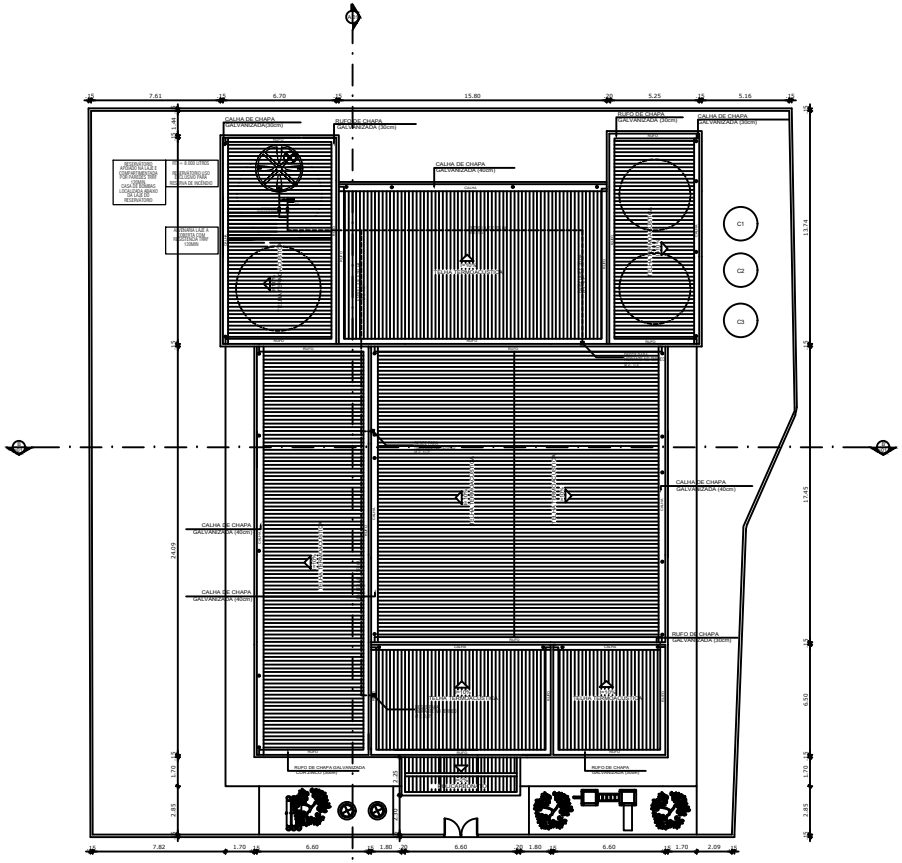

PLANTA LOCAÇÃO E COBERTA

Esc_____1/100



CORTE BB'

Esc_____1/75

ANEXO B - Sinalização de orientação e salvamento

S-1		Sinalização de saída (rota de escape)	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva	Sinalização de saída (rota de escape)
S-2		Sinalização de saída (rota de escape)	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva	Sinalização de saída (rota de escape)
S-3				Sinalização de saída (rota de escape) Sinalização de saída de uso exclusivo em situação de emergência (saída de emergência)
S-8		Sinalização de saída (rota de escape)	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva	Sinalização de saída (rota de escape) Sinalização complementar, direcionamento da saída Exemplo: indicação deste tipo é necessária quando a saída não é visível a um mínimo de 15 metros
S-9				
S-10				
S-11				
S-12		Sinalização de equipamentos de emergência	Fundo: verde Cor: branca Retroflectiva Observação: Sinalizar "saída" para equipamentos de saída de emergência	Sinalização de portas de saída de emergência, utilizada em conjunto com S-1 ou S-2
S-14				
S-17		Sinais de Trânsito	Fundo: amarelo Cor: preta Retroflectiva	Sinalização de advertência de perigo de choque (sobrevoo) Sinalização de advertência de perigo de choque (sobrevoo) Exemplo: indicação deste tipo é necessária quando a altura da edificação for de 15 metros ou mais. Fig. 1 e 2
S-19		Sinalização para rota de fuga	Fundo: amarelo Cor: preta Retroflectiva Observação: Pictograma deve ser branco	Sinalização de orientação de rota de fuga para emergências horizontais
S-20				Sinalização de orientação de rota de fuga para saídas para escadas (escadas de saída) NBR 9077 item 5.1.3.2
S-22		Sinalização de advertência para equipamentos	Fundo: amarelo Cor: preta Retroflectiva	Sinalização de advertência de perigo de choque
S-23		Classes de Emergência	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva Observação: Pictograma Retroflectiva	Sinalização específica para Classes de Emergência
S-25		Classe Fumacentas	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva Observação: Pictograma Retroflectiva	Sinalização específica para Classe Fumacentas Exemplo: Sinalização deste tipo deve ser colocada em todas as portas de saída, Decreto 37.01

ANEXO B - Sinalização de equipamentos combate incêndio e alarme

P-04		Extintor sobre rodas de pó químico ABC	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva Observação: Pictograma deve ser branco	Sinalização específica para extintores de incêndio (extintor de incêndio) Sinalização específica para extintores de incêndio (extintor de incêndio) Exemplo: indicação deste tipo é necessária quando a distância de um extintor a outro for maior que 15 metros, sendo que a sinalização deve ser colocada a no máximo 5 metros, medidos em ângulo reto
E-2		Extintor sobre rodas de gás carbônico		
E-3		Extintor sobre rodas de água pressurizada	Fundo: vermelho Cor: branca Retroflectiva Observação: Pictograma deve ser branco	Sinalização complementar de caixas de incêndio (caixa de incêndio) e outros equipamentos Sinalização complementar de caixas de incêndio (caixa de incêndio) e outros equipamentos Exemplo: sinalização de equipamentos combate incêndio
E-5		Alarme de incêndio		Sinalização de localização dos acionadores de alarme
E-7		Botoeira de incêndio		Sinalização de botoeira de incêndio (botoeira de incêndio)
E-8		Sirene de alarme de incêndio		Sinalização de localização de um conjunto de acionamento de alarme e botoeira de incêndio. Exemplo: indicação deste tipo é necessária quando não é possível a instalação de sinalização específica

SIMBOLOGIA

	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO
	SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES
	SISTEMA DE HIDRANTE DUPLO
	MANGUEIRA DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME
	ACIONADOR MANUAL SISTEMA INCÊNDIO SISTEMA CAR DESLIGÁ
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	PAINEL REPETIDOR - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	DETECTOR DE FUMAÇA
	DETECTOR DE CALOR
	ALERTA AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO (TIPO ALUMIANÁRIO)
	SIRENA AUTÔNOMA DE ILUMINAÇÃO (TIPO ALUMIANÁRIO)
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO BALIZAMENTO)
	ROTA DE FUGA - DIREITAS
	ROTA DE FUGA - ESQUERDA SEGUIR
	RESGATE DE PESSOAS SEM VÍTIMA DE INTERÇÃO
	ESCADA DE INCÊNDIO
	ESCADA ANDAIMES
	ACIONADOR SONORO ELETRÔNICO
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	SISTEMA DE CONTROLE DE FUMAÇA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	ROTA DE FUGA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
	PAINEL INTERNO/EXT
	PONTO CORRIDA FUGA - P-60

Rev.	Descrição da revisão	Data	Autorização do projeto	Desenhado por

CONISA
Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas

ENDEREÇO:

PROJETO COMBATE A INCÊNDIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME BEZERRA DE SIQUEIRA
CAU / CREA: 0210640512

PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:

PROJETO:
CAU / CREA:

CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTA, CORTES E DETALHES

EMISSÃO:

TIPO DE PRANCHA: FOLHA A0

PRANCHA: 03 /03

ESCALA: 1 : 100

ARTURES: -